


Zugentlastung / Décharge de traction

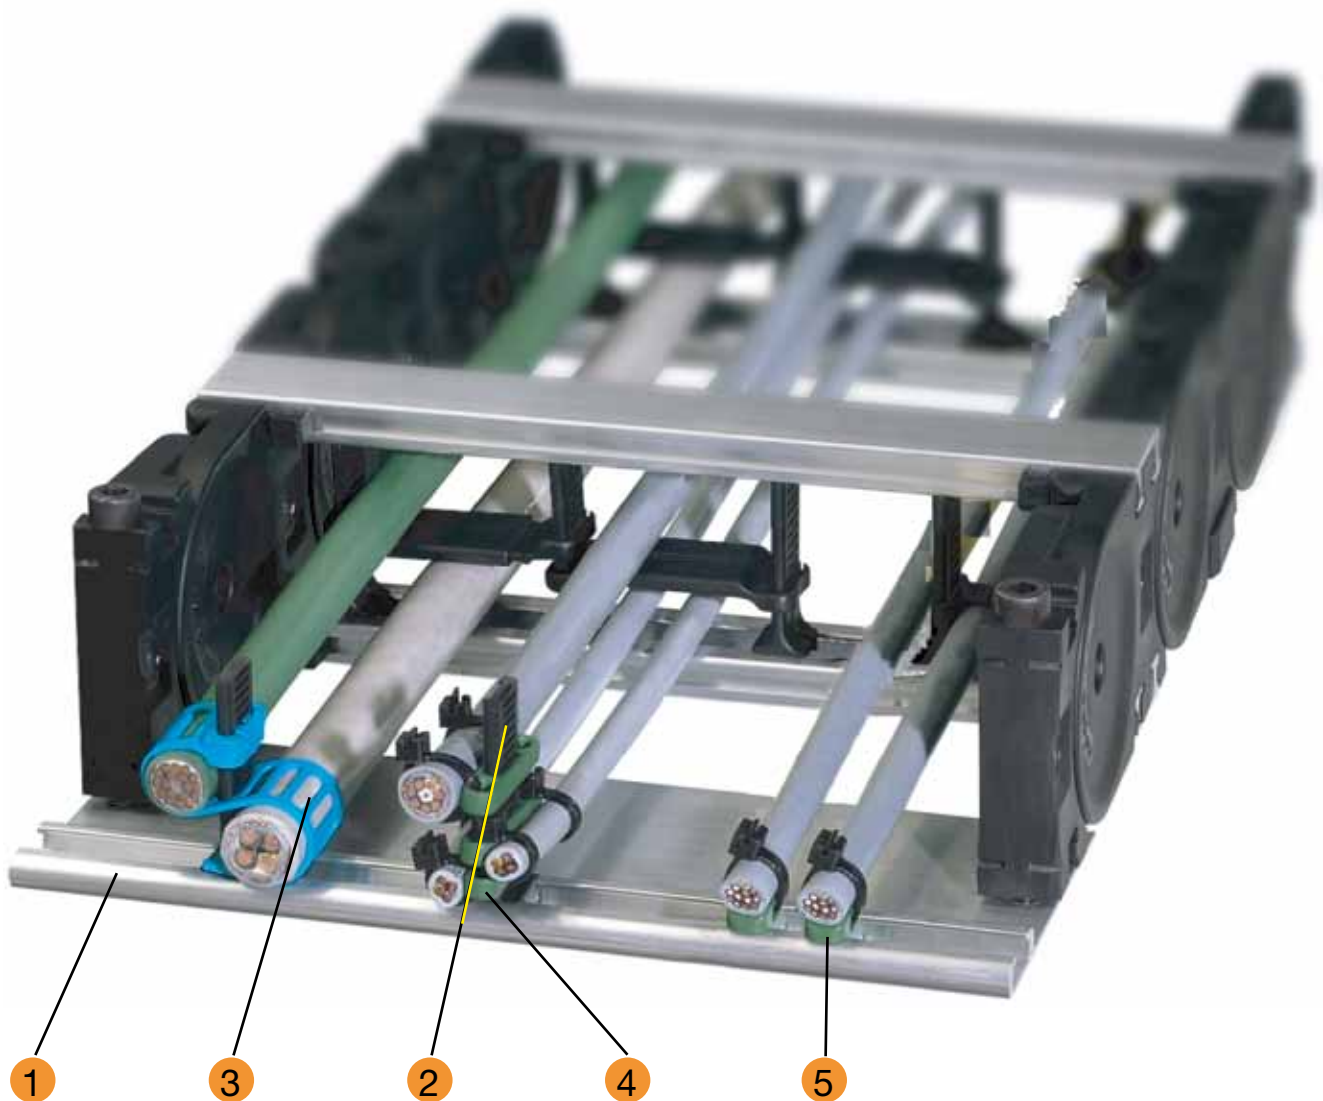

Montagehinweise:

Leitungen sollten mindestens an einem Ende der Energieführungskette befestigt werden, wobei der Abstand der Befestigung bis zur dynamischen Biegebewegung in der Kette mindestens 15 - 25 x Leitungsdurchmesser betragen soll. Die breite Kabelumfassung des Kabelbinders sorgt für einen sicheren Halt der Leitung, ohne dass einzelne Adern gequetscht werden.

Instructions de montage:

Les lignes doivent être fixées au moins à une extrémité de la ligne énergétique, la distance entre la fixation de ligne et le mouvement de flexion dynamique dans la chaîne devant être d'au moins 15 - 25 fois le diamètre de la ligne. La fixation de ligne séparée satisfait cette exigence de manière idéale. En outre, le large serrage de la ligature de câbles donne une tenue sûre de la ligne sans que des conducteurs risquent d'être écrasés.